

**Wykonawcy
wg rozdzielnika**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudową szkoły polegającą na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzeniem terenu i budową miejsc parkingowych nas działkach 131/3, 131/9, 131/10 – II etap.

W związku z wystąpieniami złożonymi przez Wykonawców, w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) przekazuję odpowiedzi na wnioski i zadane pytania.

Pytanie nr. 1 Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w salach i halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2009 – prosimy o potwierdzenie, wykonany system podłogi powinien być zgodny we wszystkich 13 parametrach z normą PN EN 14904:2009.

Odpowiedź: wszystkie wymagania dotyczące podłogi zostały określone w dokumentacji projektowej oraz w zamieszczonym na stronie www.bip.ceglow.pl załączniku „**odpowiedzi na pytania**)

Pytanie nr 2. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego podłogi równoważnej do projektowanej.

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wskazywać podłóg równoważnych. Zamawiający wyjaśnia, że zmiana konstrukcji podłogi jest zmianą projektową i wymaga zgody projektanta. Jeżeli Wykonawca uzyska taką zgodę projektanta i wykaże, że proponowana przez Wykonawcę konstrukcja, warunki bezpieczeństwa i inne parametry techniczne spełniają co najmniej określone przez Zamawiającego wymagania, Zamawiający dopuści wykonanie innej konstrukcji niż wskazana w projekcie.

Pytanie nr 3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi np. **ARIM SPORT** zgodnej z normą PN 14904:2009 we wszystkich 13 parametrach.

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS WARSTW PODŁOGI SPORTOWEJ

Nawierzchnia sportowa z linoleum, grubość 4,0 mm

Płyta wiórowa górna, odporna na wilgoć, grubość 12 mm

Płyta wiórowa dolna, odporna na wilgoć, grubość 12 mm

Folia izolacyjna grubość min 0,15 mm

Legar górny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm, legar w rozstawie co 250 mm

Legar dolny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm, legar w rozstawie co 500 mm


Podkładki dystansowe lub kliny poziomujące

Folia izolacyjna grubość min 0,15 mm


ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ PODŁOGI ok. 94 mm

II. POGLĄDOWY RYSUNEK PODŁOGI

KONSTRUKCJA PODŁOGI SPORTOWEJ Z NAWIERZCHNIĄ Z WYKŁADZINY Z LINOLEUM gr. 4,0 mm

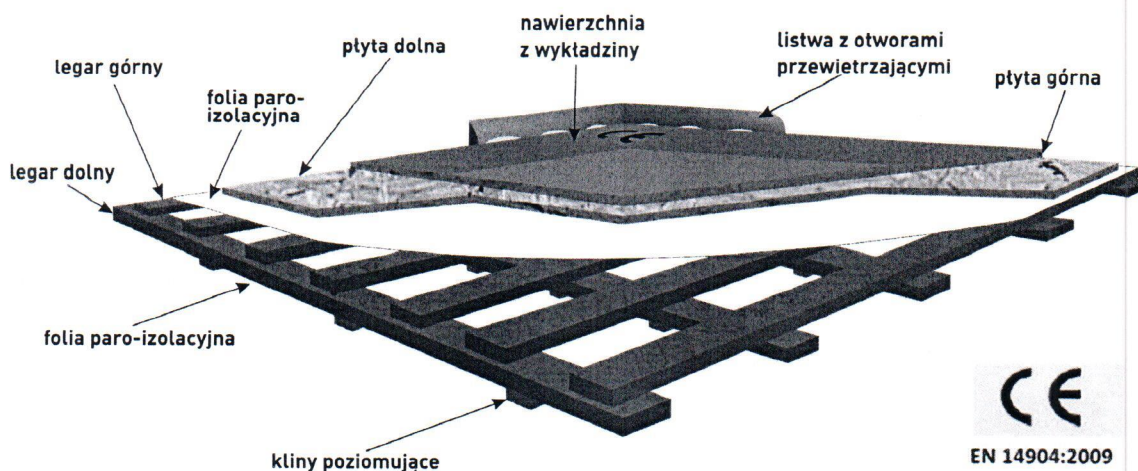

III. PRZEKRÓJ WARSTW PODŁOGI SPORTOWEJ

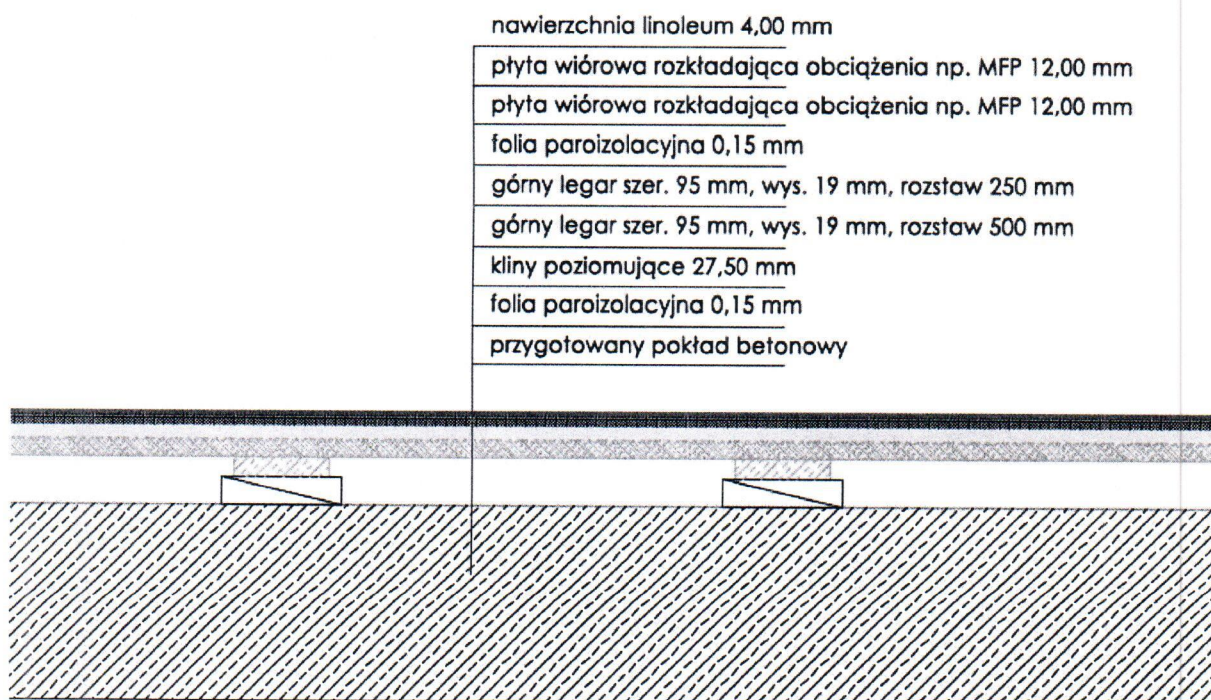

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 4. Prosimy o podanie urządzeń referencyjnych nagłośnienia.

Odpowiedź: Zamawiające nie wskazuje konkretnych modeli i producentów systemów nagłośnienia. Wszystkie dostarczone i zamontowane urządzenia muszą spełniać wymagania i parametry określone w specyfikacji materiałowej i muszą ze sobą być kompatybilne.

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy ujawnili się w postępowaniu na ww. zadanie.
- strona internetowa Zamawiającego : www.ceglow.pl
- A/a

Wojta
Zastępca Wojty
Dariusz Uchman