




Szafa RS

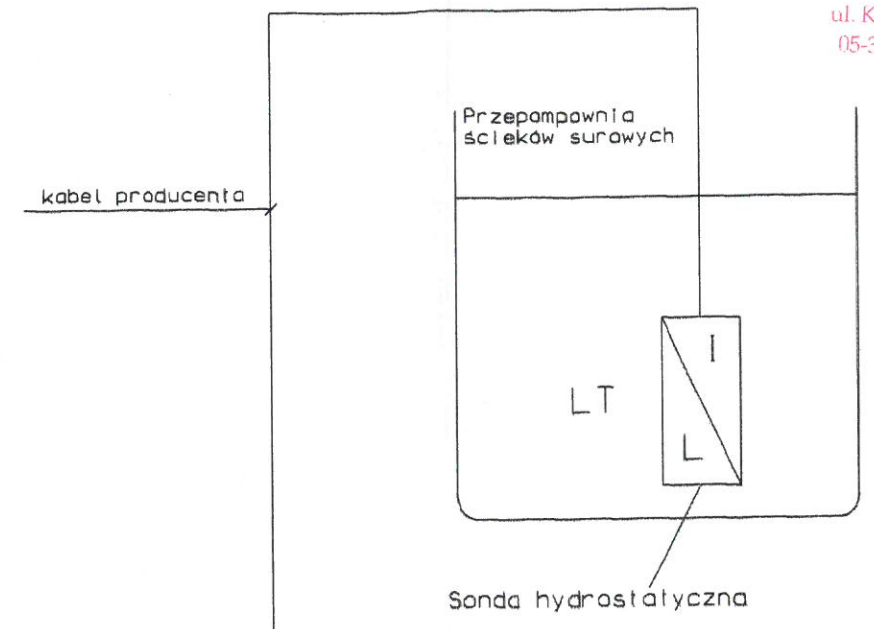


Przepompownia ścieków surowych

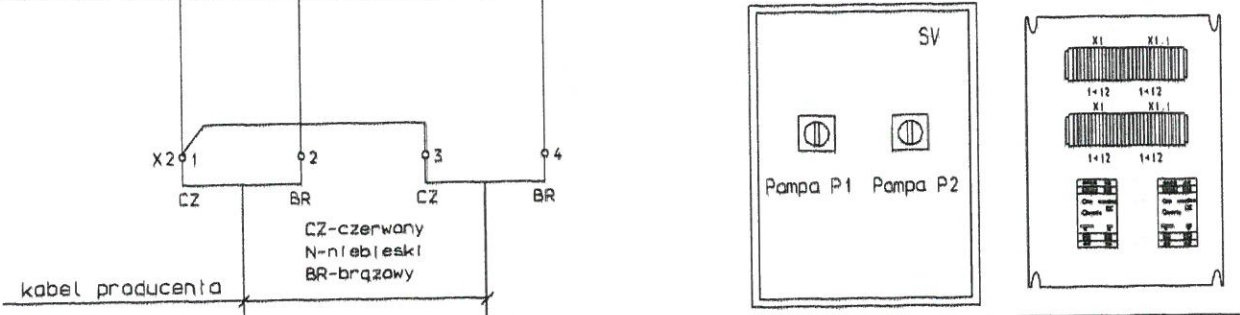


Szafka SV

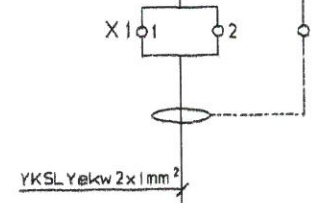

SV

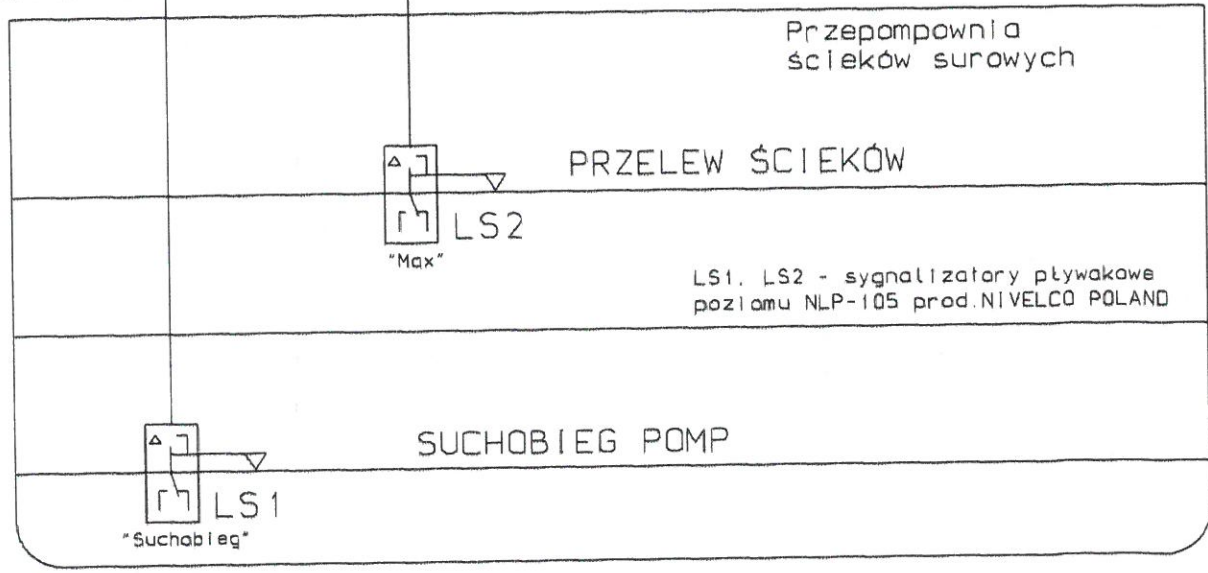

Przepompownia ścieków surowych

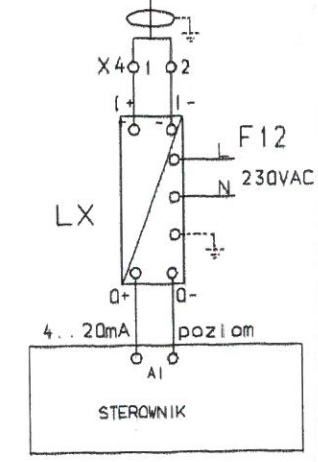

LX
Zasilacz z separacją galwaniczną
Typ:
Producent:

LT
Sonda hydrostatyczna
Typ:
zakres: 0-4m H₂O
sygnał wyjściowy: 4...20mA
+ klamra
Producent:

Szafa RS

Treść	Schemat pomiaru poziomów ścieków w przepompowni	Nr	rys. arch.	7
Obiekt	Przepompownie ścieków	Data		2015-12
Adres	Wiciejów gm. Cegłów	Skala		
Autor	inż. Henryk Toczyski upr. GT-4224/28/24/80	Podpis		

