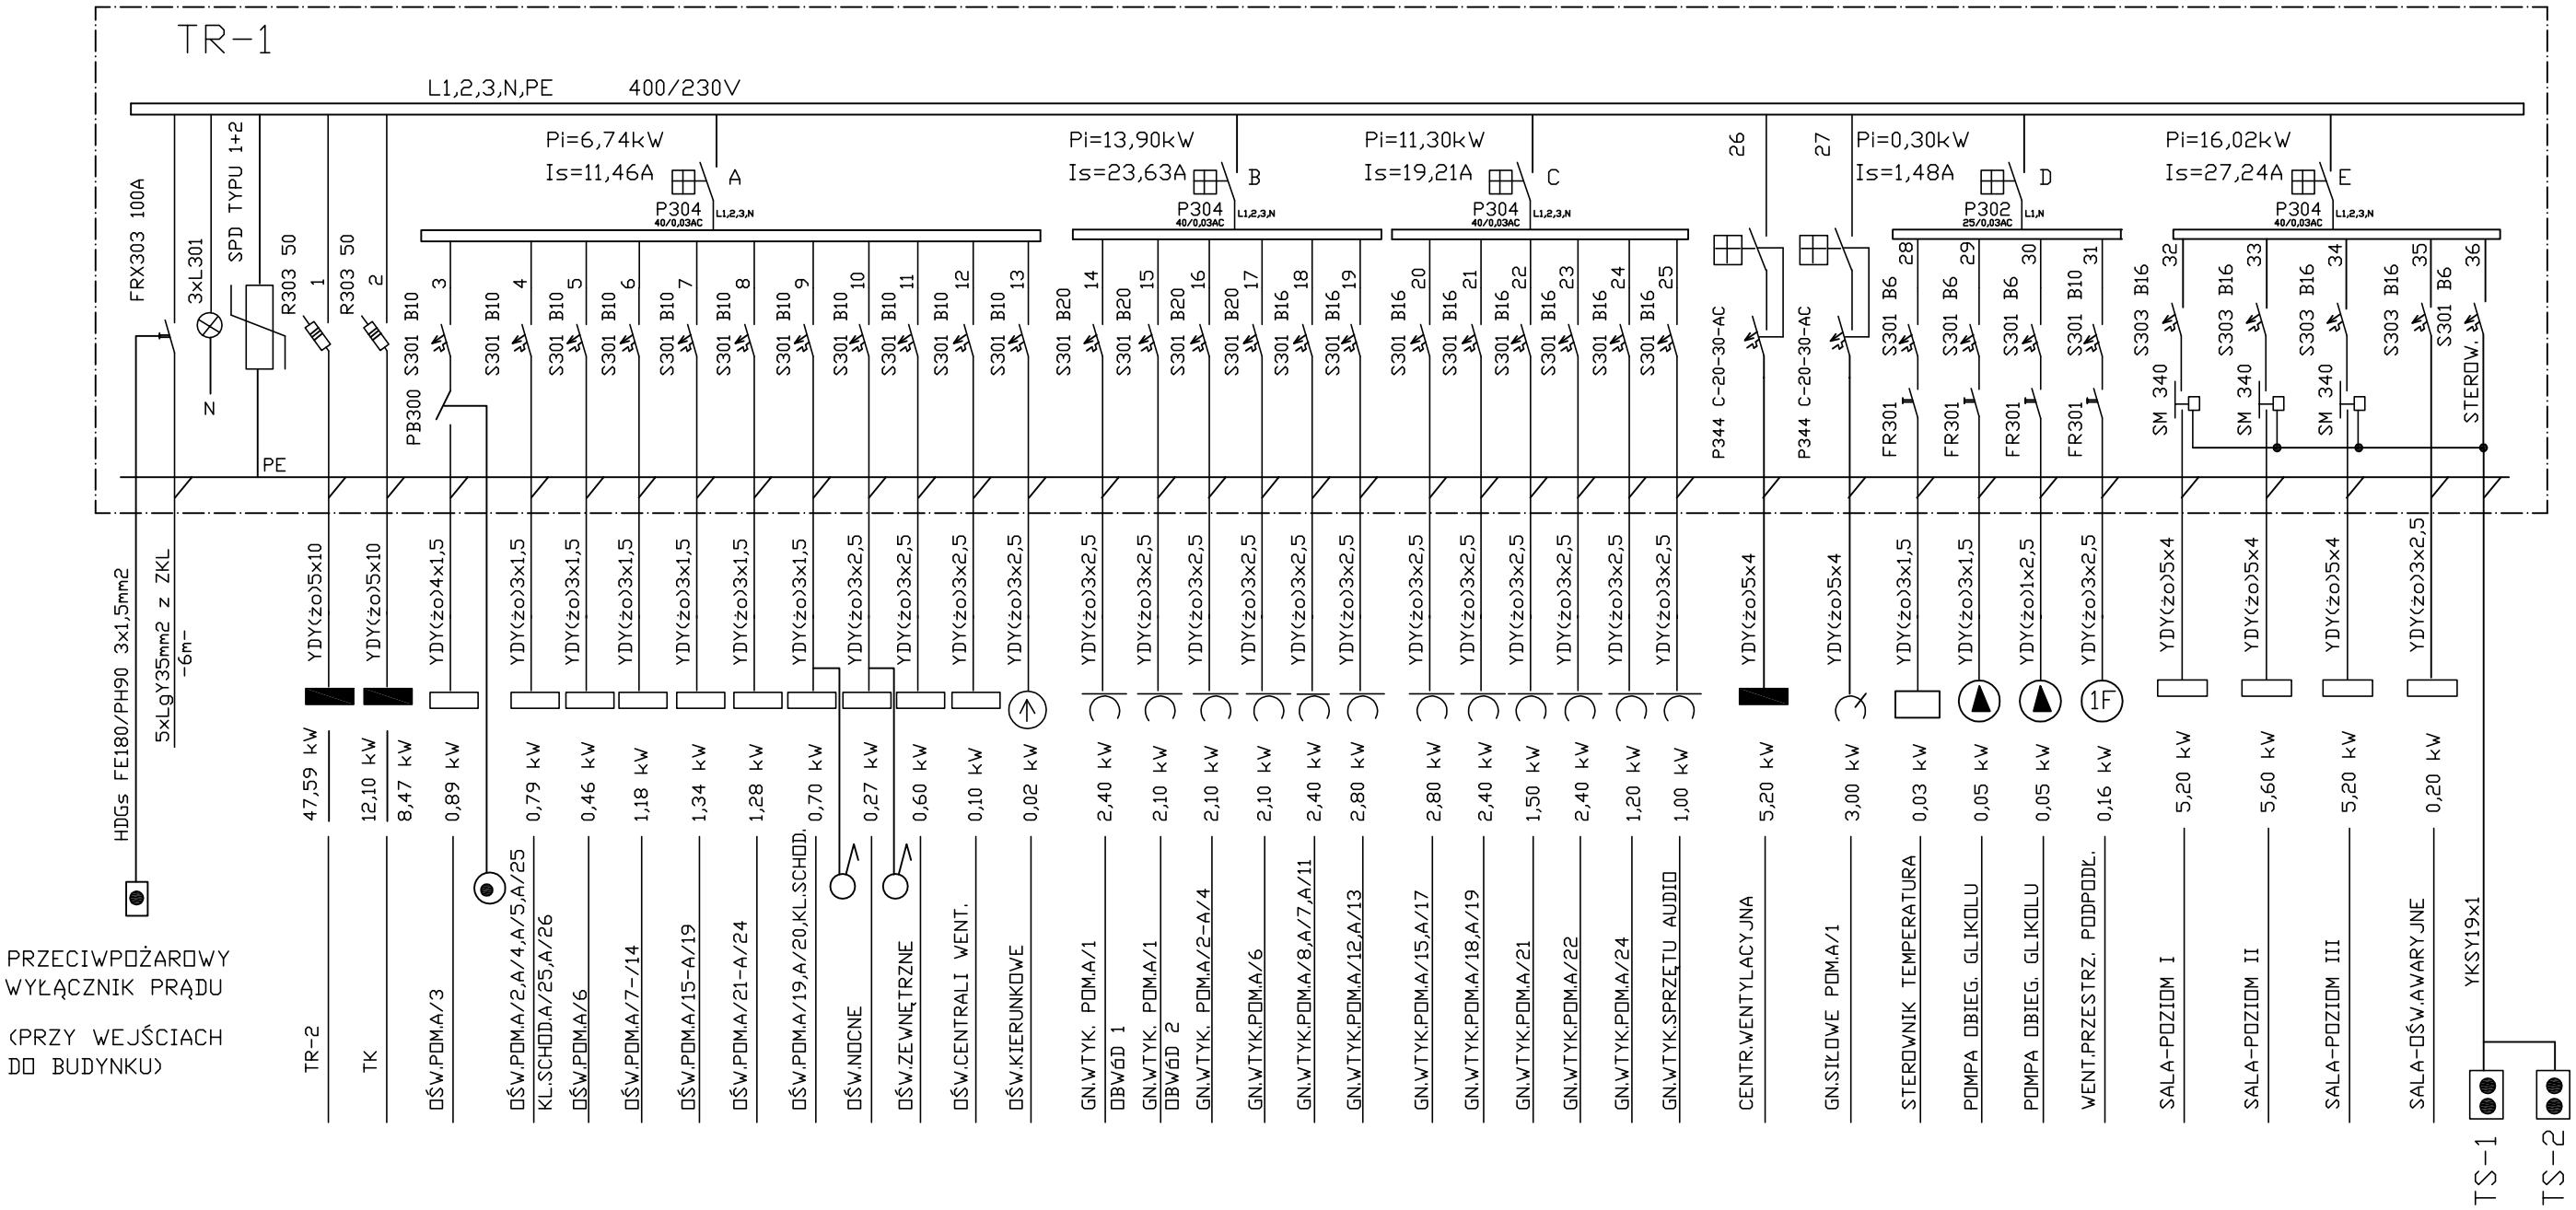

ROZDZIELNICA WNĘKOWA
Z DRZWICZKAMI IZOLACYJNYMI BIAŁYMI
Pi=116,15 kW
kj=0,41
Ps=47,62 kW
Pp=48,00 kW
cosfi=0,92
Is=75,39 A
Ib=80 A

SYSTEM SIECI –TT
DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ –
SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

arch-dom
BIURO PROJEKTOWE
Plac Szkolny Dwór 28
21–500 Biała Podlaska
tel. (0–83) 342–00–36

Rysunek	SCHEMAT TABLICY TR-1		
Obiekt	Hala sportowa z łącznikiem przy Zespole Szkół w Cegłowie		
Lokalizacja	Cegłów ul. Przechodnia, dz. nr ewid. 131/9 i 131/10		
Inwestor	Gmina Cegłów ul. T.Kościuszki 4, 05–319 Cegłów		
Specjalność	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTANT	inż. Grzegorz Bykowski	880/BP/98 spec.instalacyjna	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Aleksander Kuszneruk	702/BP/93 spec.instalacyjna	
Branża	Data	Skala	Nr Rys.
ARCHITEKTURA	XII.2014 r.		7