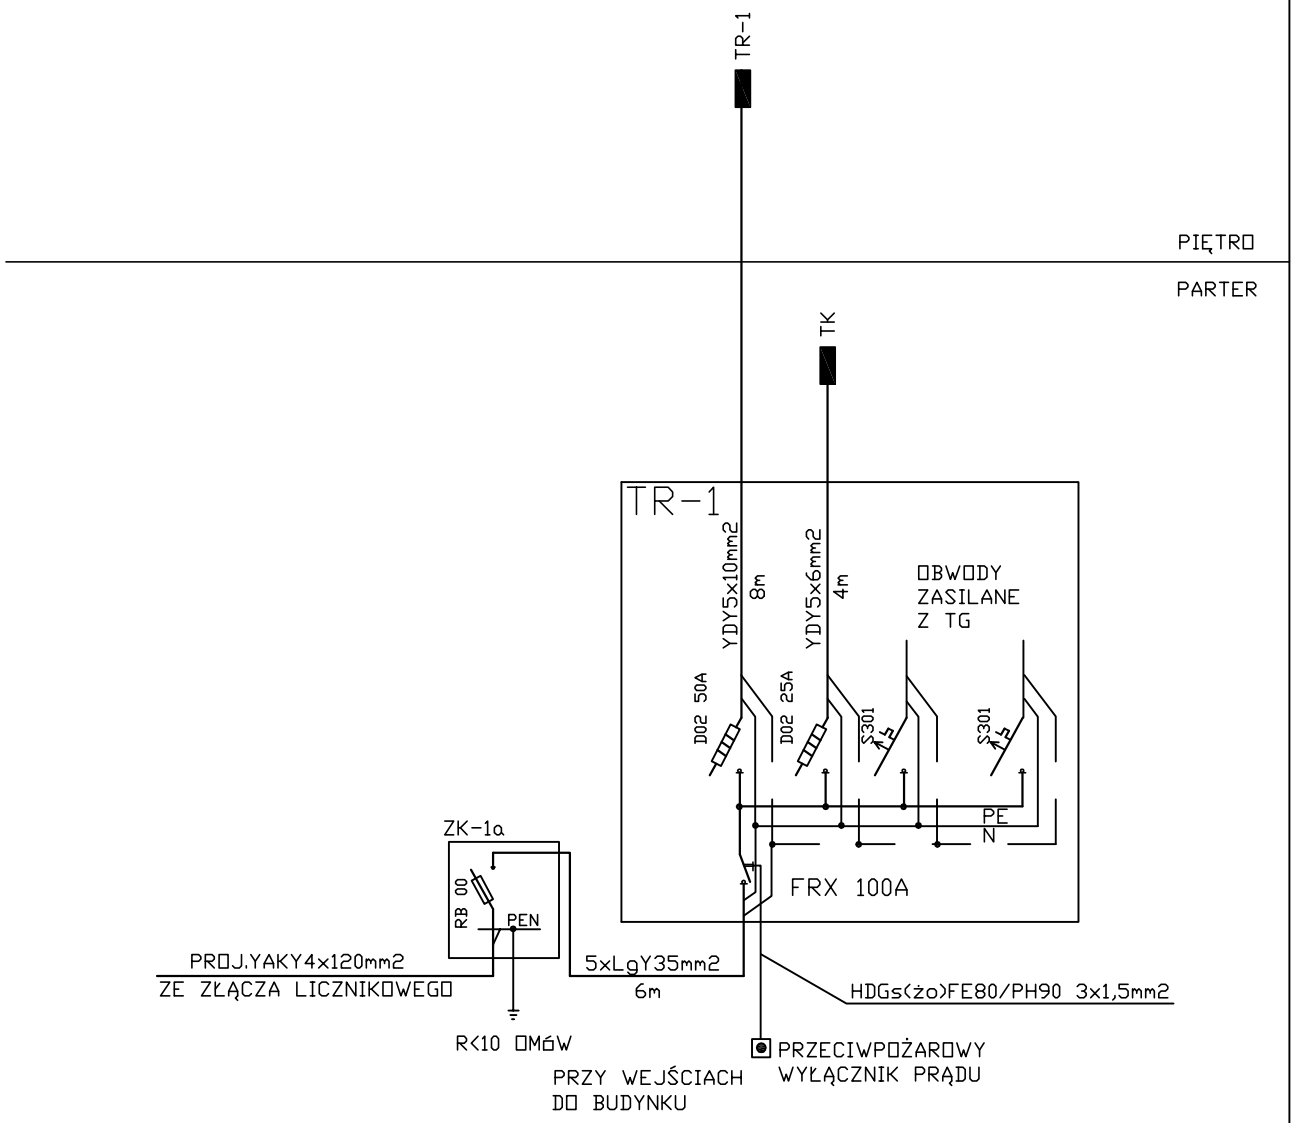

Pi=116,15 kW
kj=0,41
Ps=47,62 kW
Pp=48,00 kW
cosfi=0,92
Is=75,39 A
Ib=80 A

UKŁAD SIECI-TT
OCHRONA OD PORAŻEŃ-SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

arch-dom
BIURO PROJEKTOWE

Plac Szkolny Dwór 28
21-500 Biała Podlaska
tel. (0-83) 342-00-36

Rysunek	SCHEMAT ZASILANIA		
Obiekt	Hala sportowa z łącznikiem przy Zespole Szkół w Cegłowie		
Lokalizacja	Cegłów ul. Przechodnia, część dz. nr ewid. 131/9 i 131/10		
Inwestor	Gmina Cegłów, ul. T.Kościuszki 4, 05-319 Cegłów		
Specjalność	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTANT	inż. Grzegorz Bykowski	880/BP/98 spec.instalacyjna	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Aleksander Kuszneruk	702/BP/93 spec.instalacyjna	
Branża	Data		Nr Rys.
ELEKTRYCZNA	XII.2014 r.		1